
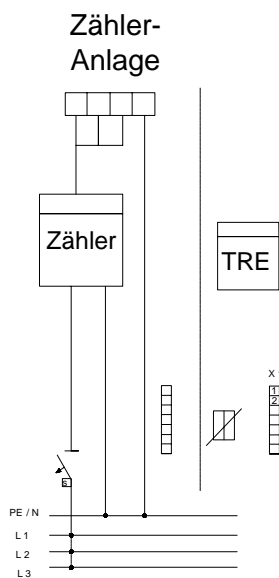


WP1: Allgemeine Schaltskizze Wärmepumpe

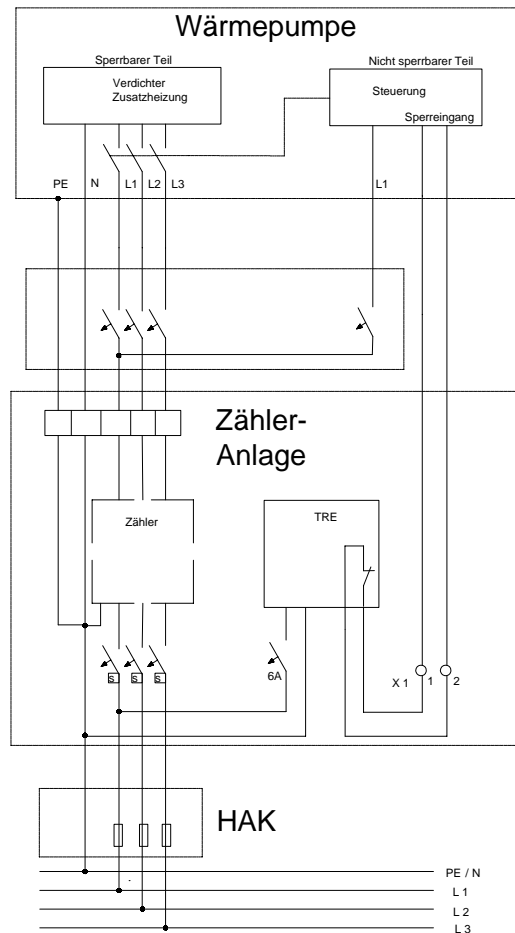

Oberer Anschlussraum:

* Hauptleitungsabzweigklemmen

Verdrahtung:

* H07V-K 10 mm² 4 polig

Unterer Anschlussraum:

* selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter (bei Mehrzähleranlage Sammelschienen)

* Steuerleitungsklemme 7 polig

* Steuersicherungsautomat 6 A plombierbar

Technische Auskunft erteilt:

Herr Schwind Telefon: 06235/4901-662 E-Mail: g.schwind@sw-schifferstadt.de